
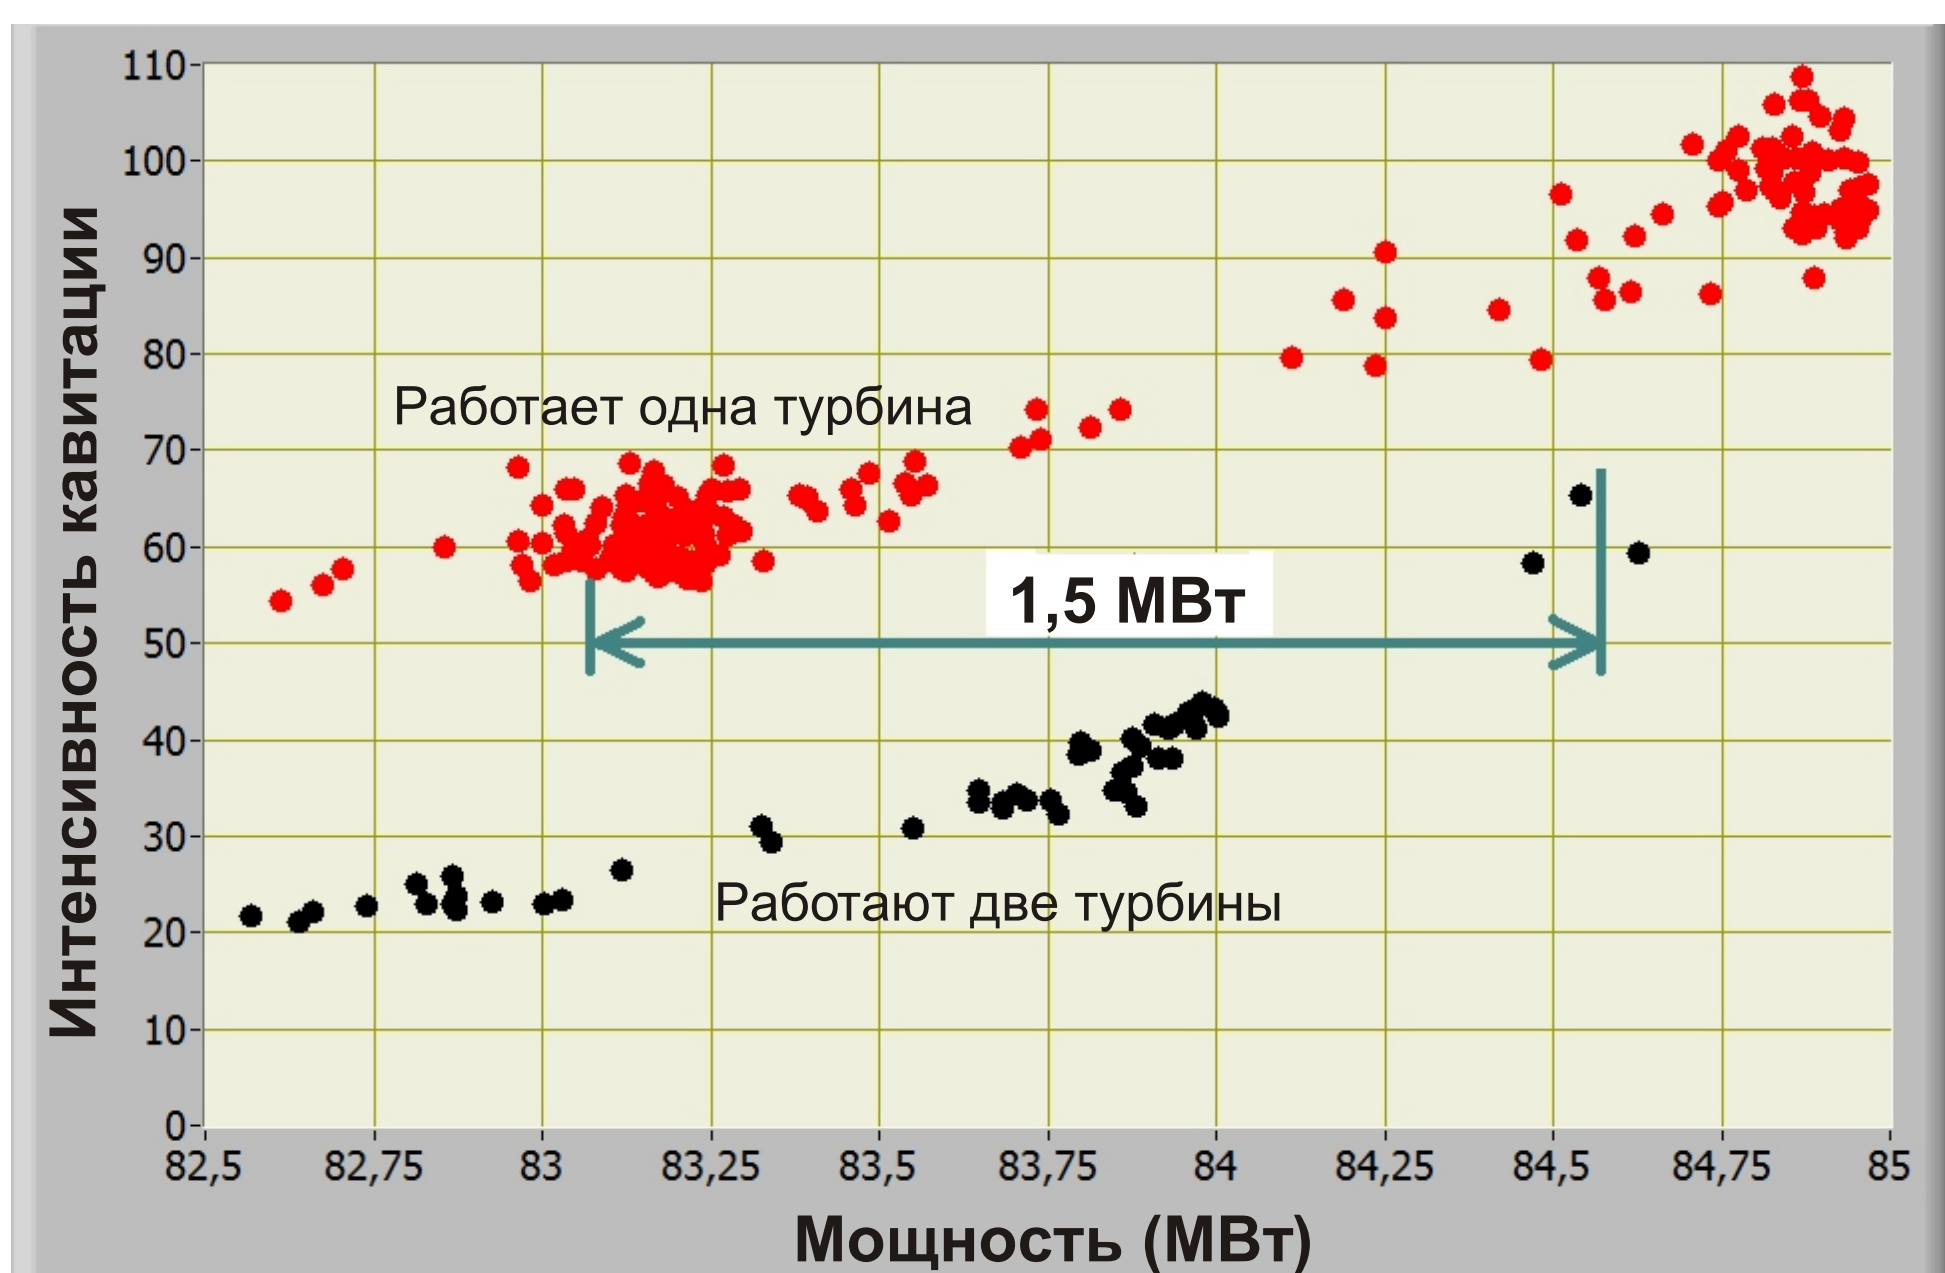
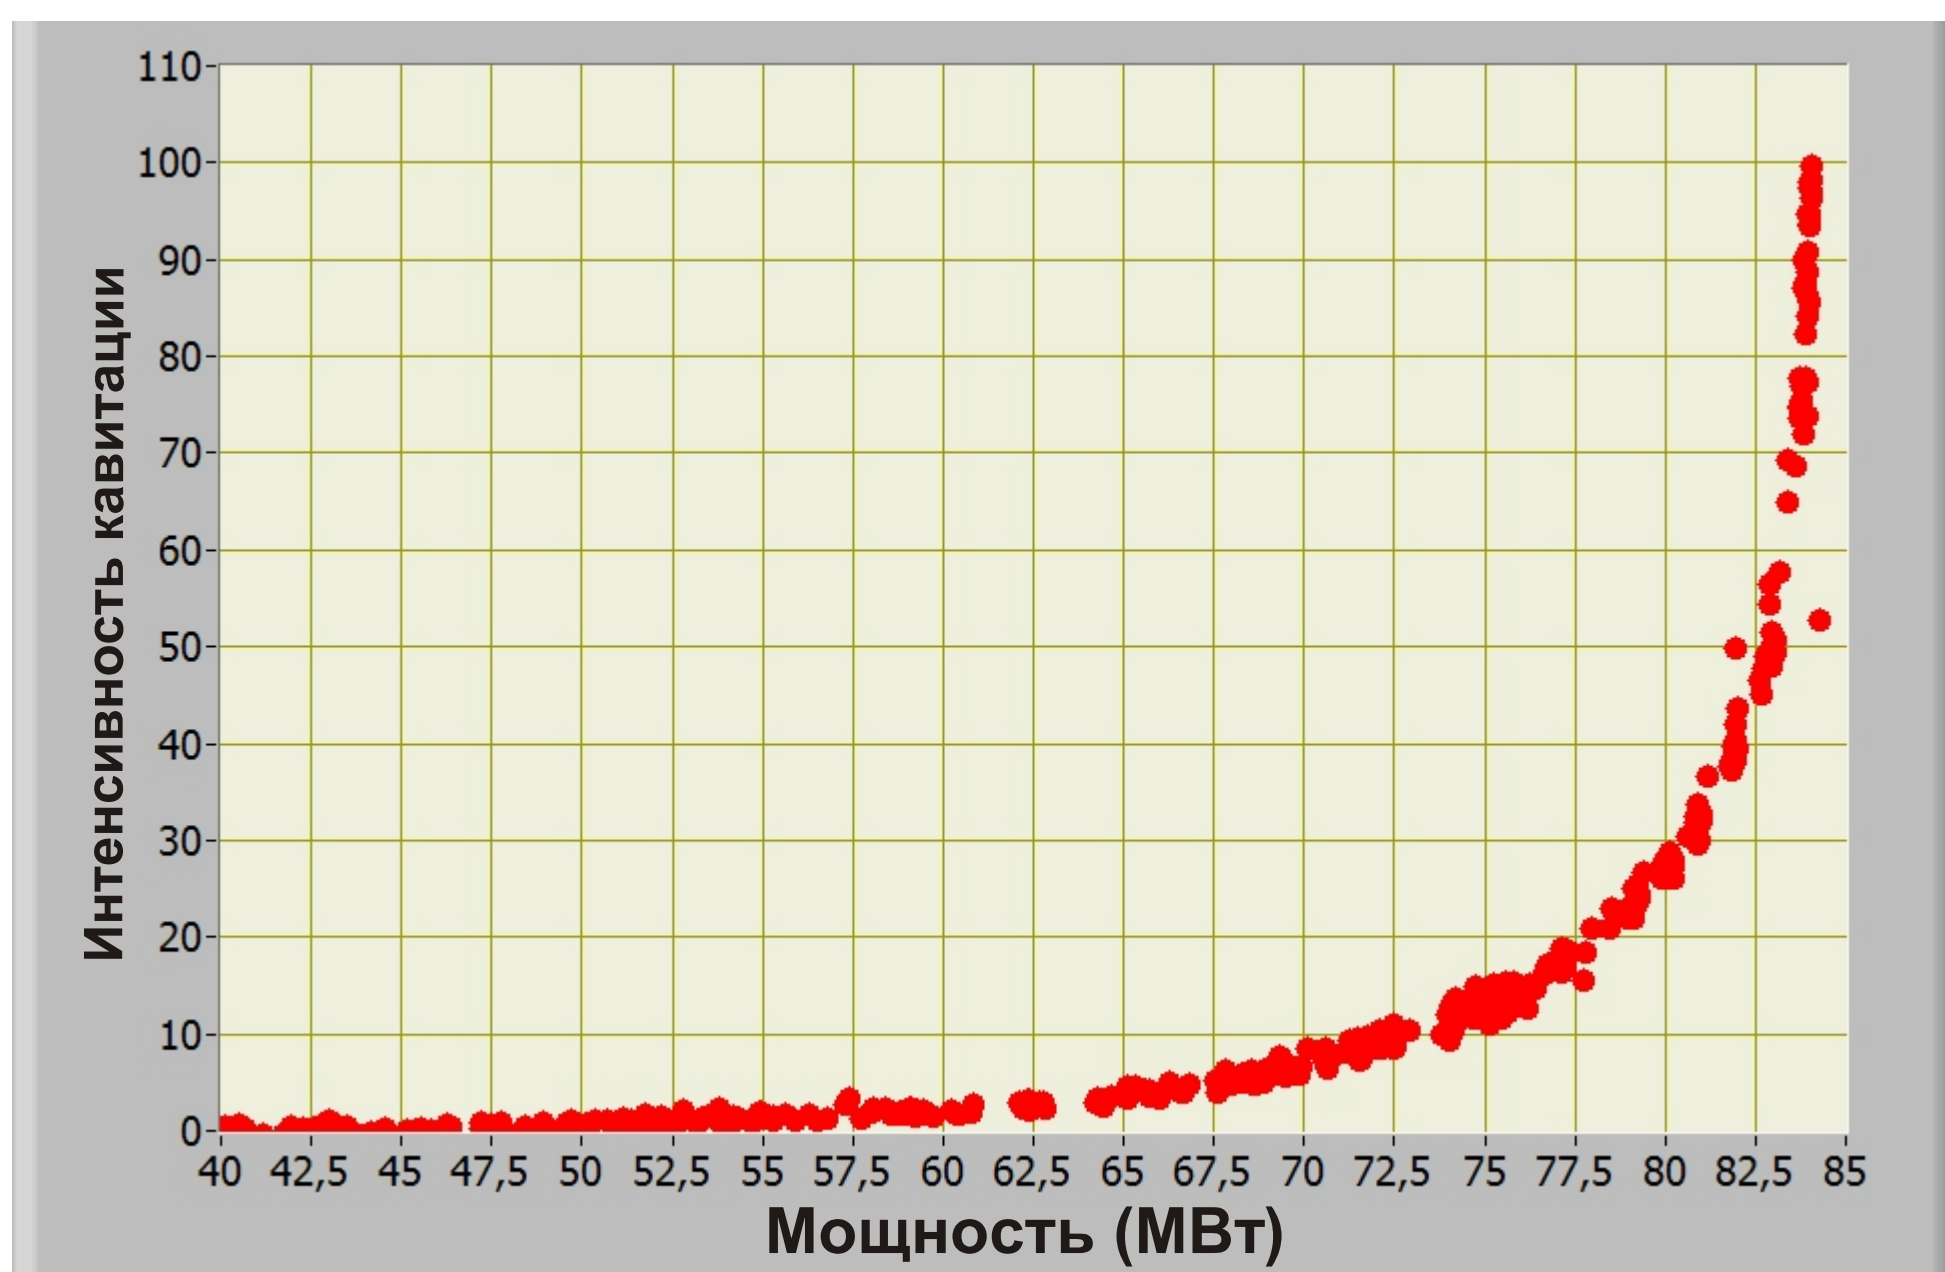


Определение порога кавитации

1 ½ часа мониторинга даёт возможность достоверно определить высоту порога кавитации для наблюдаемой турбины и определить влияние оказываемое на него другими турбинами.

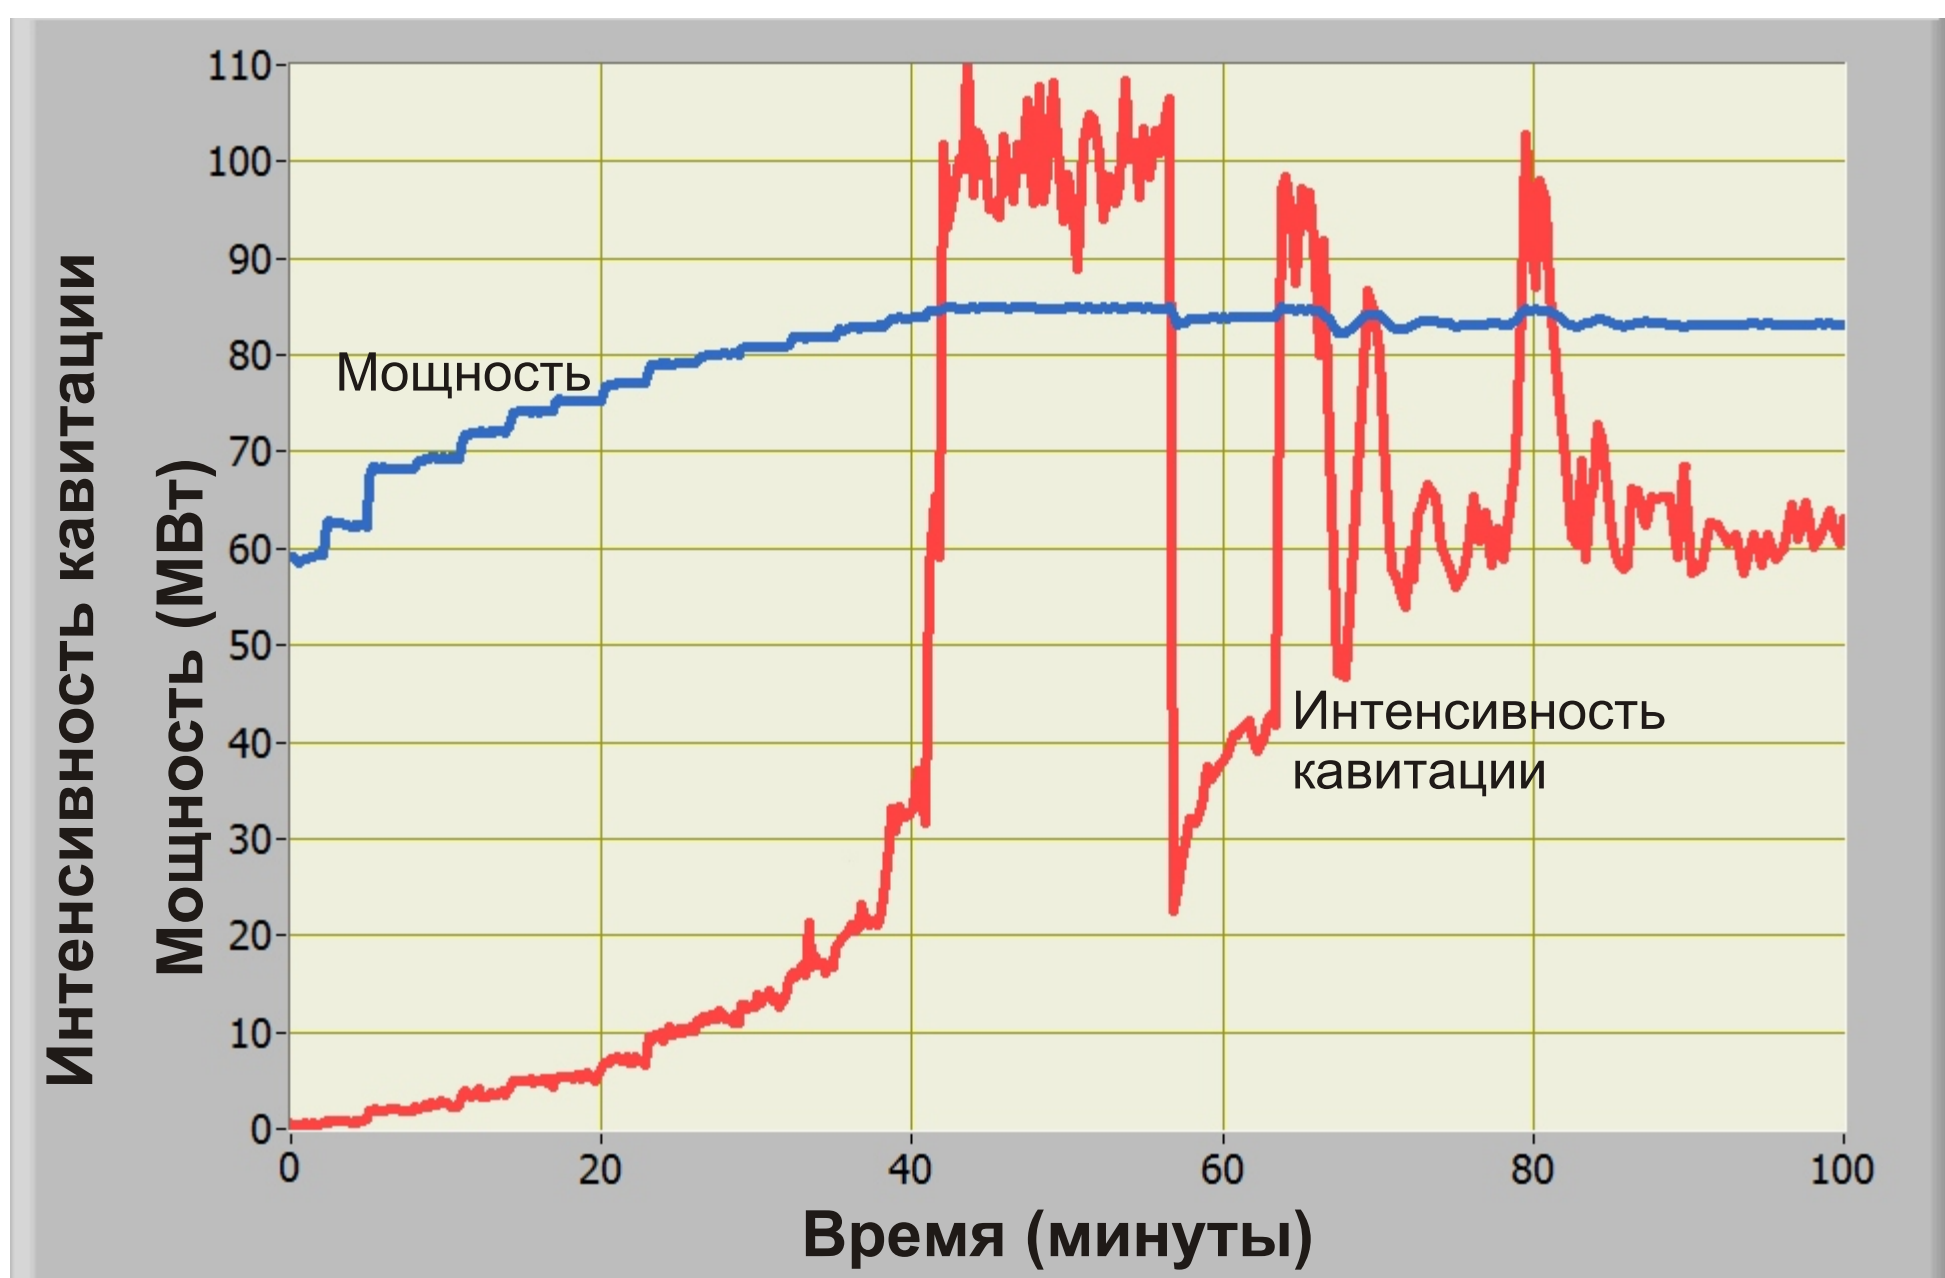

Gas Natural - Fenosa, Испания: ГЭС Белесар
3 x 105 МВт радиально-осевые турбины